


# Uraanin talteenotto prosessi Terrafamen kaivoksella talteenottolaitoksen käynnistymisen jälkeen

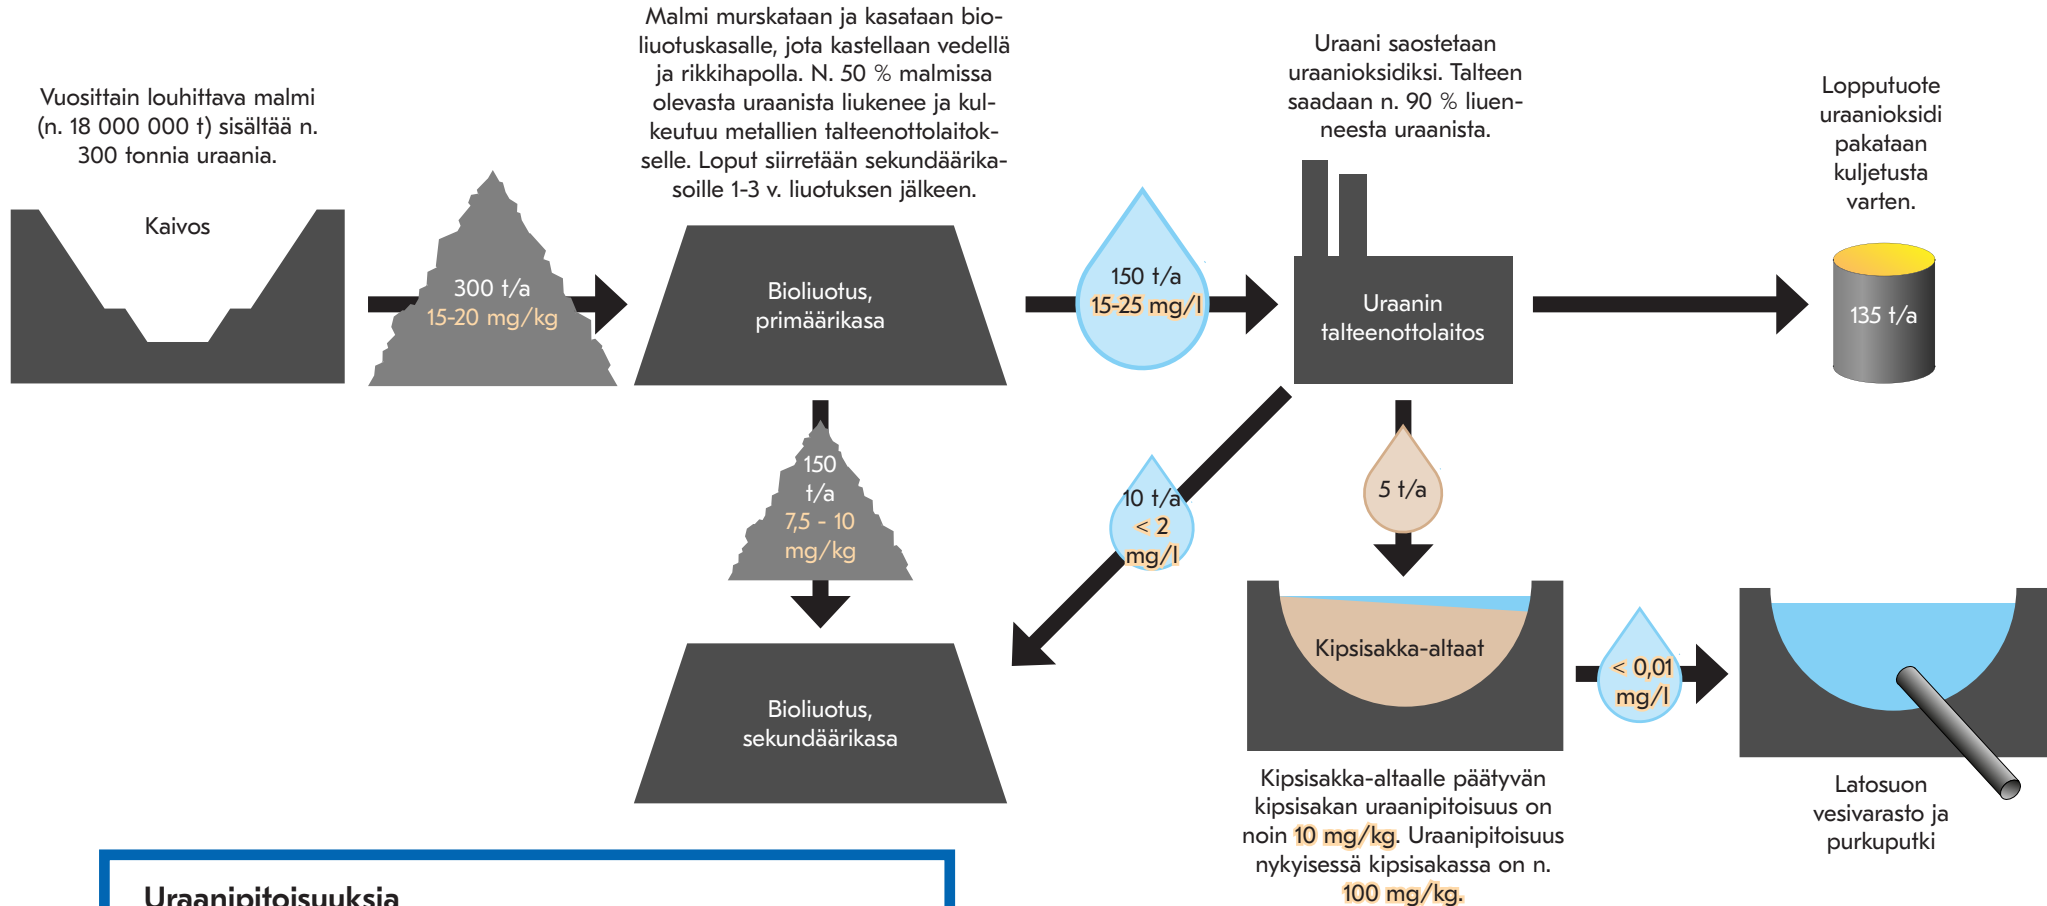

## Uraanipitoisuuksia

- Kallioperässä keskim. 4 mg/kg, graniiteissa 0,1 - 55 mg/kg
- Säteilyn perusteella suositus juomavedeksi on < 0,1 mg/l
- Kemiallisen haitallisuuden perusteella, sillä uraani on raskasmetalli < 0,03 mg/l
- Ympäristöluvan päästöraja 0,01 mg/l